
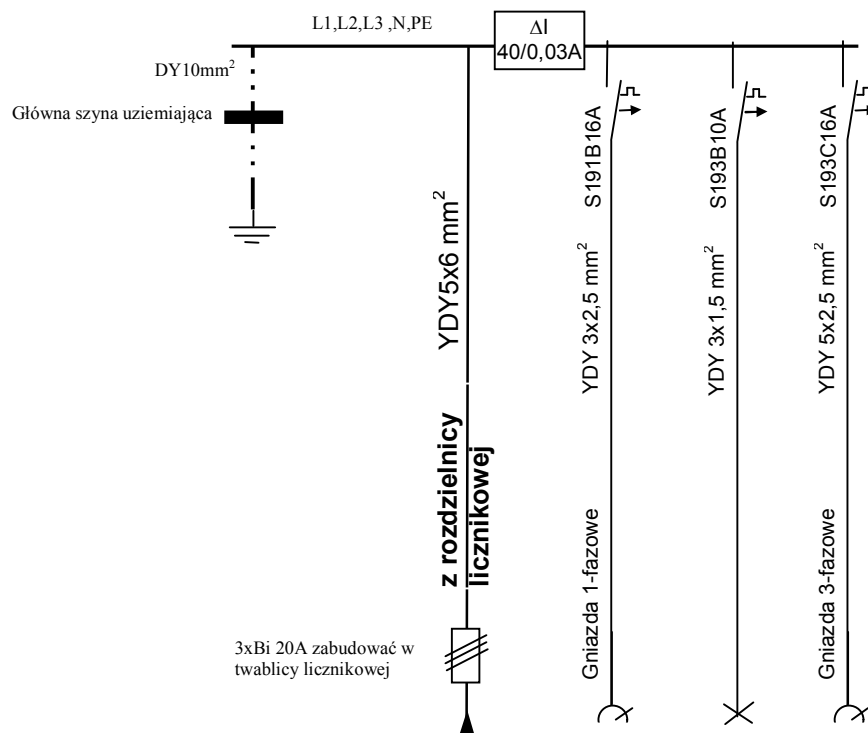


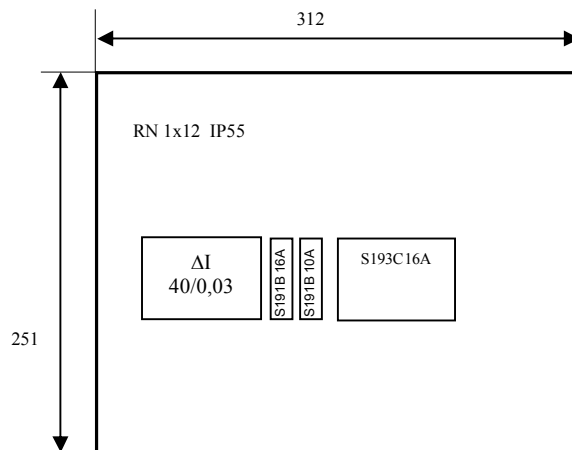

Ilość		2szt	2szt	1szt
Moc(kW)	4,22	1,0	0,22	3

SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE TT

NAZWA:	Budynek Przedszkola w Zwardoniu Zwardoń nr.18		
ADRES OBIEKTU:	INWESTOR: Urząd Gminy Rajcza ,Rajcza ul. Górską 1		
NAZWA RYSUNKU	Instalacja elektryczna kotłowni-rozdzielnica RB		SKALA:1:5
PROJEKTANT:			Podpis
			Data: Marzec 2012
			NR. RYS. 2